



**ДСНС України**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
 (ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

**Вінницьке міське управління**

вул. С. Наливайко, 19, м. Вінниця, 21003, тел.: (0432) 56-27-80, факс: (0432) 56-27-80,  
www.vn.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: vmv@vn.mns.gov.ua

**АКТ**

№ 223, від 11.04.2018 р.

складений за результатами проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Вінницький обласний Український академічний музично-драматичний театр ім. Садовського, вул. Театральна, 13, м. Вінниця

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 02224761,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

вул. Театральна, 13, м. Вінниця

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Вінницького обласного Українського академічного музично-драматичного театру ім. Садовського, вул. Театральна, 13, м. Вінниця

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 82, виданий <u>ГУ ДСНС України у Вінницькій області</u>	<input checked="" type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 29.03.2018 р. № 199	<input type="checkbox"/> позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
04	04	2018	10	00	11	04	2018	16	00
число	місяць	рік	Години	хвилини	число	місяць	Рік	години	Хвилини



**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Начальник відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 4-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області підполковник служби цивільного захисту Мілінчук Олег Михайлович; інспектор відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 4-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Колісницький Валентин Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Начальник ПСО Вінницького обласного Українського академічного музично-драматичного театру Заболотний Микола Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
✓ була у період з 16.06.2017 р. по 22.06.2017 р. Акт перевірки від 22.06.2017 р. № 213 Розпорядчий документ від 22.06.2017 р. № 180, виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний ✓	✓ була у період з 11.09.2017 р. по 13.09.2017 р. Акт перевірки від 13.09.2017 р. № 488 Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	✓				пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II ППБУ
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		✓			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
			✓			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		✓			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7-2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>		✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ, ПКМУ № 841
	<b>9. Створено об'єктові формування цивільного</b>	✓				пункт 5 частини першої статті



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням					20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у НС, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ, ПКМУ № 763
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків НС ПКМУ № 775
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 2.18, глава II, розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	Система припливно-витяжної вентиляції утримується в неробочому стані.
2.	пункти 1.2; 1.4, глава I, розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено ремонт, та не заключено договір на технічне обслуговування систем пожежної автоматики та пожежогасіння. Відсутні сертифіковані пожежні сповіщувачі.
3.	пункт 1.2, глава I, розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Система протидимного захисту утримується непрацездатною та не заключено договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на її технічне обслуговування.



4.	підпункт 4, пункт 2.3, глава II, розділ V	НАПБ А.01.001- 2014	Не змонтовано систему переведення живлення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання(у тому числі від дизельного агрегату), та не проведено їх випробування з реєстрацією результатів у відповідному журналі
5.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Насосну установку з протипожежними насосами для внутрішнього пожежогасіння не відділено від інших приміщень сертифікованими протипожежними дверима відповідного типу вогнестійкості.
6.	пункт 2.2 глава II, розділ V; пункт 14.48	НАПБ А.01.001- 2014  ДБН В.2.2-16-2005	Вихід з насосної станції не забезпечено таким, що веде назовні або на сходову клітину.
7.	пункти 2,2; 2,1 глава II, розділ V; пункти: 9.5, 14.50	НАПБ А.01.001- 2014;  ДБН В.2.2-16-2005	Відсутні підтвердження щодо достатньої потужності подавання зовнішніми водопровідними мережами розрахункової витрати води на пожежогасіння, що у свою чергу вимагає влаштування підземних резервуарів, ємкість яких повинна забезпечувати: - роботу розрахункової кількості внутрішніх пожежних кранів з розрахунковою витратою протягом трьох годин; - витрату води на зовнішнє пожежогасіння протягом трьох годин, або влаштувати додатковий ввід водопровідної мережі для забезпечення належної водовіддачі.
8.	пункт 2.2 глава II, розділ V; пункт 14.47	НАПБ А.01.001- 2014;  ДБН В.2.2-16-2005	Враховуючи недостатній напір в зовнішній мережі водопостачання, насосну станцію пожежогасіння не забезпечено відповідним пуском(автоматичним, дистанційним) насосів.
9.	підпункт 2, пункт 2.2, глава II, розділ V	НАПБ А.01.001- 2014	В усіх шафах пожежних кран комплектів відсутні кнопки дистанційного запуску пожежних насосів
10.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Не заповнено проріз у протипожежній перешкоді між столярним цехом та сценічною частиною сертифікованим протипожежним люком відповідного типу.
11.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Не заповнено проріз у протипожежній перешкоді між сценою та коридором шляхом встановлення сертифікованих протипожежних дверей відповідного типу вогнестійкості.
12.	пункт 2.37, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Під сходовими клітинами розташовано допоміжні приміщення.
13.	пункт 2.3, глава II, розділ III пункт 14.18	НАПБ А.01.001- 2014  ДБН В.2.2-16-2005	Не відокремлено протипожежною перешкодою склад декорацій від сцени шляхом встановлення сертифікованих протипожежних воріт відповідного типу.
14.	пункт 2.3, глава II, розділ III пункт 14.15	НАПБ А.01.001- 2014  ДБН В.2.2-16-2005	В протипожежній стіні 1-го типу, що відділяє зал для глядачів і сцену, двері що ведуть з авансцени в коридор не виконано сертифікованими протипожежними відповідного типу вогнестійкості.
15.	пункт 2.3, глава II, розділ III пункт 14.19	НАПБ А.01.001- 2014;  ДБН В.2.2-16-2005	В подделочному цеху люк, що відділяє його від сценічної коробки, не виконано протипожежним, сертифікованим, відповідного типу вогнестійкості.
16.	пункт 2.11 глава II, розділ VI	НАПБ А.01.001- 2014	В бічному кармані сцени встановлено електрощит.
17.	пункт 2.23, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	В бічному кармані сцени, двері виходу на сходову клітину створено так, що вони перекривають шляхи евакуації на сходовій клітині.



18.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	В бічному кармані сцени відсутні сертифіковані протипожежні ворота відповідного типу.
19.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Відсутні сертифіковані протипожежні двері відповідного типу вогнестійкості виходу з трюму в коридор.
20.	пункт 2.11 глава II, розділ VI	НАПБ А.01.001- 2014	В приміщенні трюму встановлено електрощит.
21.	пункт 2.3, глава II, розділ III пункт 14.19	НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.2-16-2005	В усіх складських приміщеннях, які знаходяться в середині будівлі театру відсутні сертифіковані протипожежні двері відповідного типу вогнестійкості.
22.	пункт 1.21, глава I, розділ IV	НАПБ А.01.001- 2014; ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Будівлю театру не забезпечено пристроєм від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
23.	пункт 2.3, глава 2, розділ III; пункт 1.24, глава I, розділ IV; пункт 14.19	НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.2-16-2005	Не заповнено проріз у протипожежній перешкоді (приміщення електрощитової в підвалі) шляхом встановлення сертифікованих протипожежних дверей відповідного типу вогнестійкості.
24.	пункт 1.4 глава I, розділ V; пункт 5.8	НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.5-56:2014	Сигнал від спрацювання установок пожежної автоматики не виведено на пульт централізованого спостереження.
25.	пункт 2.28 глава II, розділ VI	НАПБ А.01.001- 2014	Дозволяється застосування декорацій та іншого сценічного оформлення із синтетичних матеріалів.
26.	пункт 1.6, глава I, розділ IV	НАПБ А.01.001- 2014	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано за допомогою скруток.
27.	пункт 2.6 глава II, розділ VI	НАПБ А.01.001- 2014	В межах сценічної коробки дозволяється складування декорацій та сценічного обладнання більш ніж для двох вистав чи інших заходів.
28.	пункт 1.12, глава I, розділ IV	НАПБ А.01.001- 2014	Не представлено акти проведення прихованих робіт прокладання проводів (кабелів).
29.	пункт 2.5, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001- 2014	Не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних елементів покрівлі (крокви, лати) будівлі засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
30.	пункт 1.6, розділ II	НАПБ А.01.001-2014	Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки.
31.	підпункт 9, пункт 2.2, глава II, розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Пожежний кран-комплект № 3 який розташований у підвалі та пожежний кран-комплект який знаходиться на 3-му поверсі знаходяться у непрацездатному стані.
32.	пункт 2.3, глава II, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Вихід зі сходової клітки на горище не обладнано протипожежними дверима відповідного типу вогнестійкості.



33.	пункт 2.9, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Для приміщень виробничого та складського призначення не позначені на вхідних дверях категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01).
34.	пункт 1 частини першої статті 130	КЦЗУ № 5403-VI	Відсутній план реагування на надзвичайні ситуації.
35.	пункт 4.7	ПТБ; ПКМУ № 841	Наказом не призначено персональний склад евакуаційної комісії, не розроблено Положення про комісію.
36.	стаття 63	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 564	Не застраховано добровільну пожежну охорону на випадок загибелі, поранення, захворювання.
37.	пункт 8 частини першої статті 20, 40	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ №444; ПКМУ № 819	Не проведено функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
38.	пункт 2 частини першої статті 20, пункт 4.3	КЦЗУ № 5403-VI, ПКМУ № 1200;  ПТБ	Не забезпечено персонал засобами радіаційного та хімічного захисту.
39.	стаття: 20	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 444	Не проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)		✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877



**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауваження відсутні</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**


Посадові особи ДСНС України:

*Начальник ВОЗ НС та ЗЦЗ 4-ї ДПРЧ  
1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
підполковник служби цивільного захисту*

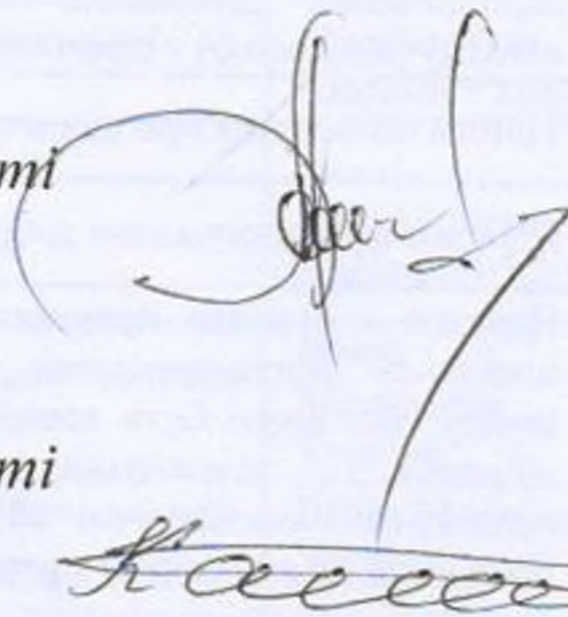

*O.M. Мілінчук*


*Інспектор ВОЗ НС та ЗЦЗ 4-ї ДПРЧ  
1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
лейтенант служби цивільного захисту*



*V.V. Колісницький*


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

*Начальник ПСО*  
\_\_\_\_\_  
(посада)

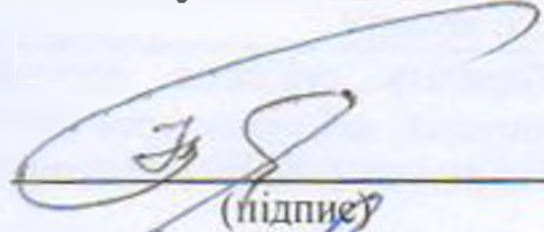

*Заболотний Микола Васильович*  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)


*Директор*  
\_\_\_\_\_  
(посада)

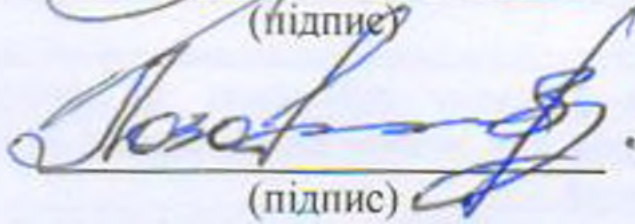

*Лозовський Володимир Васильович*  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 11 » 04 20 18 року

*Директор*  
\_\_\_\_\_  
(посада)

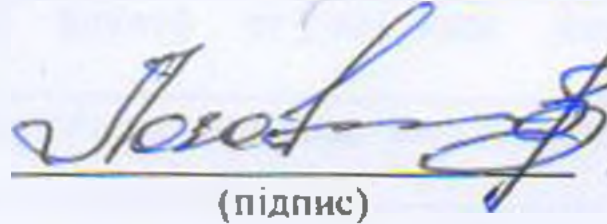

*Лозовський Володимир Васильович*  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.



## ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова КМ України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова КМ України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова КМ України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова КМ України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Постанова КМ України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова КМ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова КМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова КМ України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова КМ України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 23 жовтня 2013 р. № 819
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної	Постанова КМ України	від 05 червня 2013 р. № 440



		безпеки		
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. у Мін'юсті 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. у Мін'юсті 03.09.2007 за № 1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсті 04.03.2003 за № 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсті 22.11.2013 за № 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінагрополітики	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсті 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13.11.2014 № 312
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253
3.16	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 року N 25 зареєстр. у Мін'юсті 23 лютого 2018 р. за N 225/31677